



配線方法

● ACアダプタ

ACアダプタのプラグを本体背面のDCジャックに挿入します。

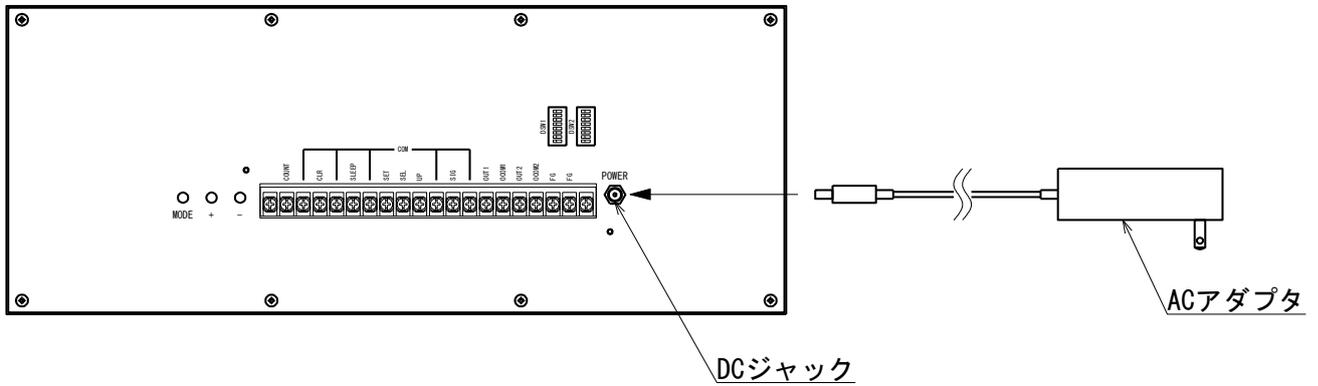

● 外部入力端子台

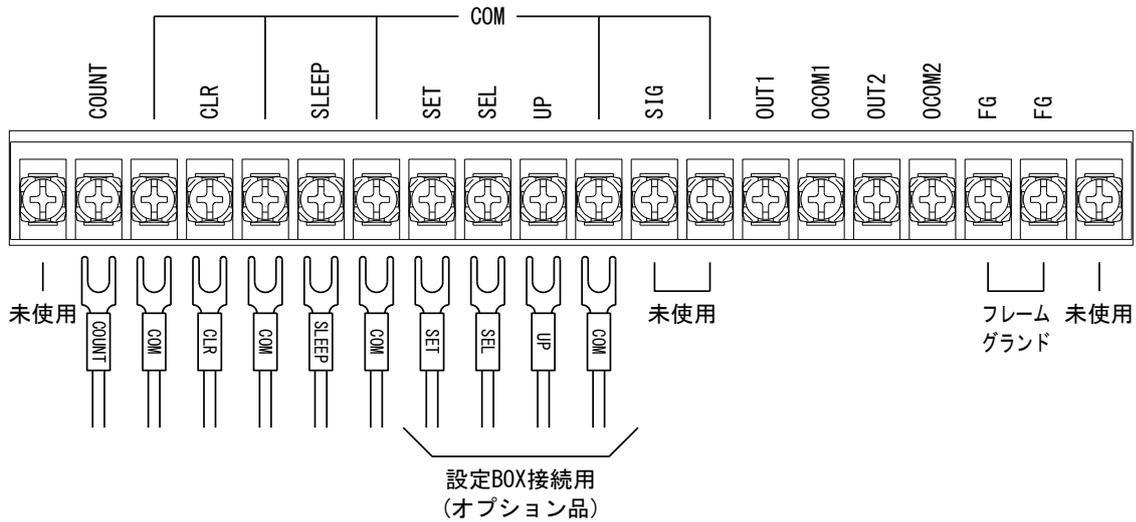


端子台ネジ : M3.5

適合圧着端子 : 1.25-3.5

信号名	備考
COUNT	カウント入力
CLR	クリア入力
SLEEP	スリープ入力
COM	入力COM

※入力回路は「4-1 入力回路」をご参照ください。

● 外部出力端子台

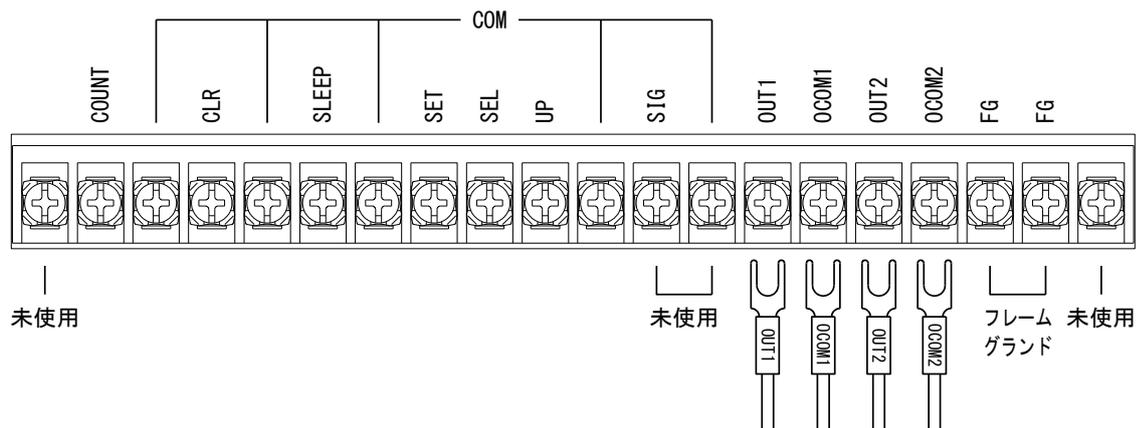

端子台ネジ : M3. 5

適合圧着端子 : 1. 25-3. 5

信号名	備考
OUT1	リレー出力1
OCOM1	出力COM1
OUT2	リレー出力2
OCOM2	出力COM2

※出力回路は「4-2 出力回路」をご参照ください。

※上記以外の端子は使用しません。